

АНЫКТОО & КЛАССИФИКАЦИЯЛОО



Бул плакаттын жоболору кара өрүктүн кээ бир *Prunus domestica* же *Prunus salicina* (культуралык сорттор) түрлөрүнөн жана кара өрүккө тиешелүү касиеттерге ээ болгон абрикостордун (*Prunus armeniaca*) түрүнөн келип чыккан түр ортосундагы гибриддерден алынган жана керектөөчүлөргө жаны бышкан абалында камсыздалынуучу кара өрүктүн түрлөрүнө таркалат; кайра иштетүү үчүн болгон кара өрүккө колдонулбайт. Кара өрүктүн мөмөсү үч сортко бөлүнөт: жогорку сорт, биринчи сорт, экинчи сорт. Классификациясы FFV 29 Стандарттын «IV. Мүмкүндүктөргө тиешелүү жоболор» бөлүгүнүн уруксат берилген дефекттердин негизинде аныкталат



САПАТ ДЕФЕКТТЕРИ (КЕМЧИЛИКТЕР)

Жабыркагандар




Өөрчүүнүн
дефекттери



Чирууге же
башка бузулууга
дуушар
болгондор



Түсүнүн
дефекттери

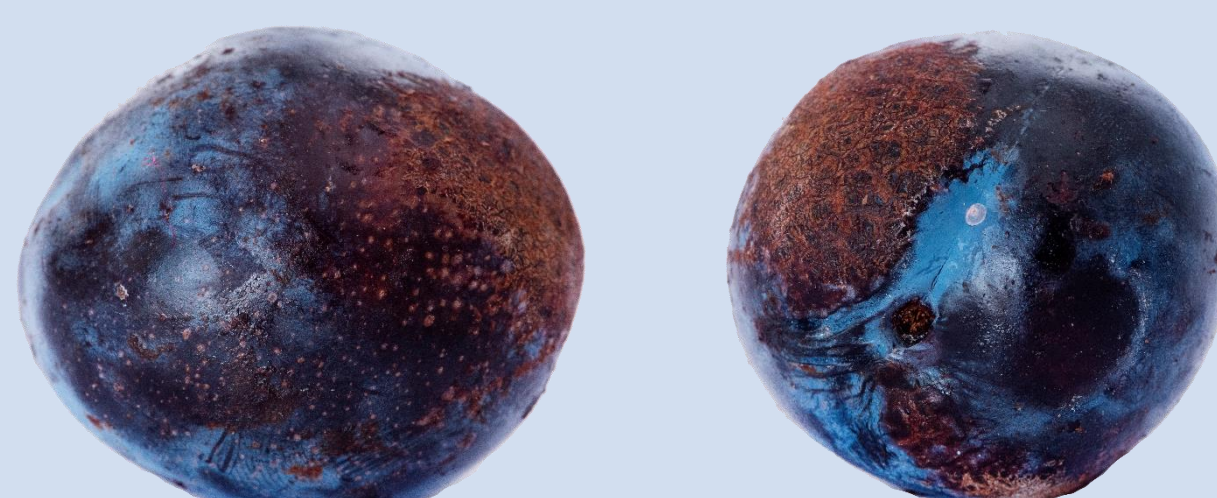

Булганган, көзгө
көрүнүктүү
бөтөн заттардын
болушу




Ашыкча
бышкан
мөмө



Зыянкеч курт-
кумурскалардын
болушу



Зыянкеч курт-
кумурскалардан
келип чыккан
бузулуулар

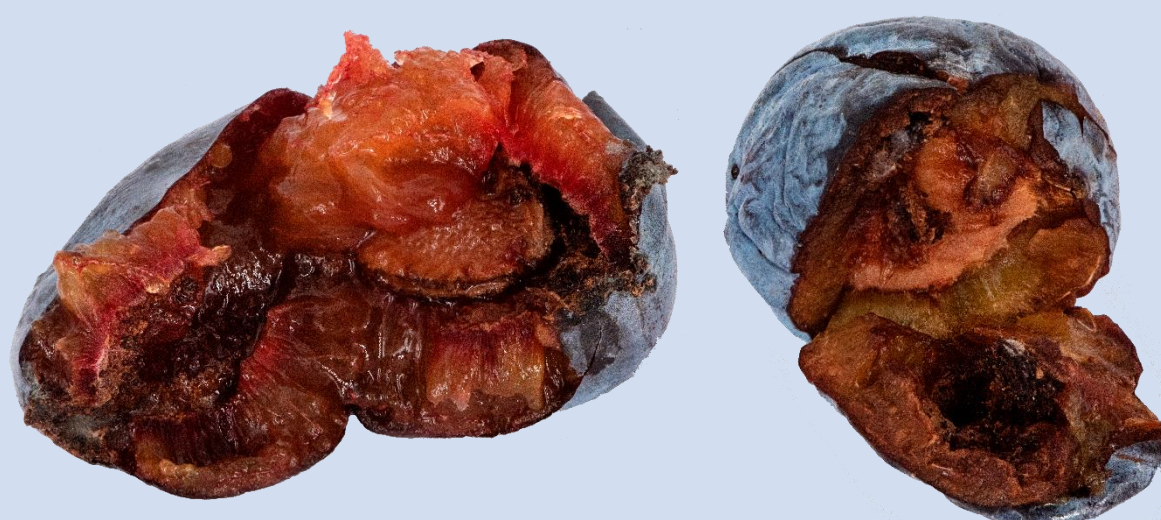

Калыптын
дефекттери



КАРА ӨРҮКТҮН КАЛИБРОВКАСЫ

Төмөнкү минималдуу өлчөмдөр коюлган:

	Жогорку жана 1 сорт	Экинчи сорт
Чоң мөмөлүү түрлөр	35мм	30мм
Башка түрлөр	28мм	25мм
Мирабель жана үйдүк кара өрүк	20мм	17мм

Жогорку сорт үчүн өлчөмү боюнча бир түрдүүлүктү камсыз кылуу үчүн бир тангакта кара өрүктүн арасындагы өлчөмдүн айырмасы 10 мм ден жогору эмес болуу керек баардык сорттор үчүн калибровкаканын талаптарына жооп бербеген 10% кара өрүк мүмкүн

КАРА ӨРҮКТҮН САПАТЫНЫН МҮМКҮНДҮКТӨРҮ

Классификация	Мүмкүндүктөр
Жогорку сорт	5% I сорт и 0,5% II сорт
Биринчи сорт	10% II сорт и 1% деградирленген
Экинчи сорт	10% канааттандыруулык эмес жана 2% деградирленген



Европа Бирлигинин “Борбордук
Азия – Инвест IV” программасы

* Ушул плакаттын электрондук версиясын <https://ca-wg.net/publications/> вебсайтынан жүктөп алса болот

